Bedrijfschap Afbouw

Vergelijking zandcementdekvloerkwaliteit NEN 2741:2001 met de NEN 2741:2008 bij keuring in het werk op het aspect druksterkte

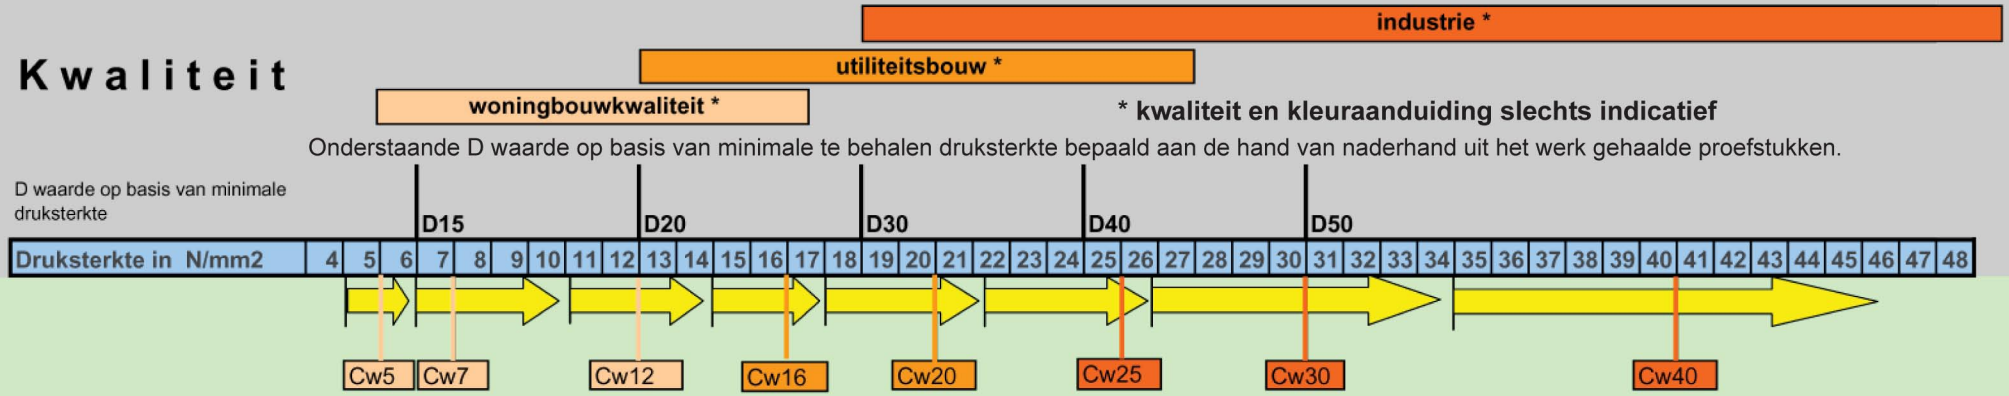

Bovenstaande Cw waarde is de druksterkte die moet worden behaald bij uit het werk te halen proefstukken, met dien verstande dat er uitschieters naar beneden zijn toegestaan van 85% van de te behalen gemiddelde druksterkte. Het begin van de gele pijl geeft de minimaal te behalen druksterkte aan, de dikke gekleurde streep bij de druksterkte geeft de gemiddelde te behalen druksterkte aan voor elk van de genoemde klasse. Cw 50, Cw60, Cw70 en Cw80 kan op deze schaalverdeling niet worden aangegeven.

Interpretatie van de tabel:
Zoek in de tabel welke druksterkte u (minimaal) wilt hebben en lees de bijbehorende waarde/klasse af (boven de aanduiding uit de NEN 2741:2001 en onder de aanduiding uit de NEN 2741:2008). Let daarbij vooral op het toegestane minimum bij de nieuwe Cw aanduiding.

Let op: Bovenstaande vergelijking geldt alleen voor het aspect druksterkte